

# SUBURBIO, VIADOTTO DEL CRESCENZA, MANSIO, AMBIENTE TERMALE (D), CEMENTIZIO CON INSERTI – ROMA (RM)




## EDIFICIO RURALE

Edificio rinvenuto nel 2004 durante i lavori di ampliamento della terza corsia del GRA, in prossimità del cd. "Viadotto del Crescenza", immediatamente a Sud del Raccordo Anulare. L'area di scavo è delimitata a Nord dal viadotto autostradale, ad Ovest dal Fosso della Crescenza e ad Est da un invaso artificiale di deflusso delle acque, venne indagata al momento della scoperta e nuovamente negli anni 2007-8. Lo stesso intervento di scavo ha riportato alla luce anche un tratto dell'antico basolato dell'adiacente via Veientana, in prossimità della quale erano già noti i resti di un mausoleo di epoca giulio-claudia. Del complesso, interpretato per la vicinanza con la via suddetta come mansio, rimane il settore termale; l'impianto, in opera reticolata, è databile tra la fine del I secolo d.C. e l'inizio del successivo (FASE I); un nuovo sistema di ipocausti venne realizzato alla metà del II secolo (FASE II), causando la distruzione del precedente piano pavimentale e la realizzazione di nuovi rivestimenti, in tessellato, ad una quota più alta. L'abbandono dell'edificio, preceduto da una fase di spoliazione sistematica dei rivestimenti parietali e pavimentali, è databile tra IV e V secolo (FASE III). La pianta edificio è tratta da SBARRA 2009, fig. 121, p. 239.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I d.C. (4° q) al secolo II d.C. (1° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

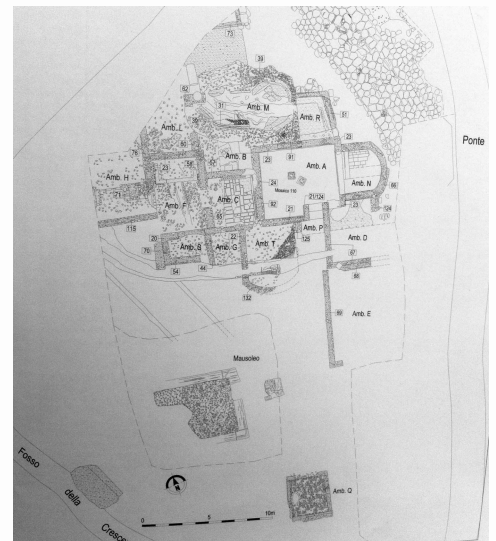


## AMBIENTE TERMALE

Ambiente rettangolare (D in pianta), parte del settore termale, ristrutturato nel corso del III secolo e dotato di un nuovo pavimento, solo parzialmente indagato, in cementizio con inserti.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II d.C. (3° q) al secolo III d.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

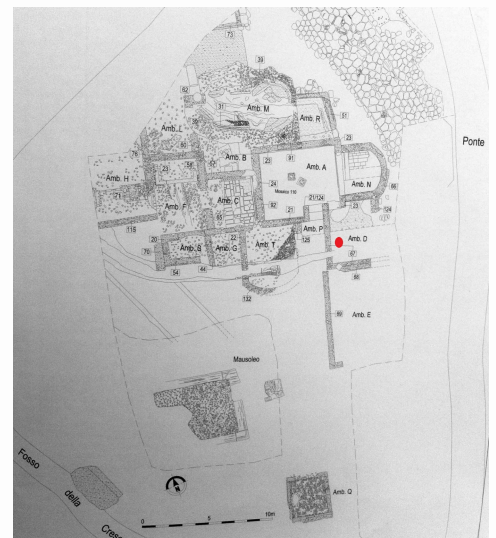

## Suburbio, Viadotto del Crescenza, mansio, ambiente termale (D), cementizio con inserti

PARTE DELL'AMBIENTE: intero ambiente

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria

TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo?

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO  
DATA: 2007-8 – ENTE RESPONSABILE: SAR

CROMIA: policromo?

Pavimento "in cocciopesto ornato da formelle marmoree, per lo più ottagonali, disposte in modo regolare" (SBARRA 2009, p. 241). Ne manca nell'edito documentazione grafica e/o fotografica.

## CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II d.C. (1° q) al secolo III d.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

## BORDO

Elemento non presente

## CAMPO

### SPECIFICHE TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica

TECNICA ESECUTIVA: cementizio (cementizio a base litica con inserti marmorei)

## CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: parte del pavimento – CONSERVATO IN: situ

## BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

SBARRA, S. 2009, *Fosso della Crescenza. Nuove indagini archeologiche (Municipio XX)*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, Roma, p. 241.

## CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Laurenzi, Elsa, Suburbio, Viadotto del Crescenza, mansio, ambiente termale (D), cementizio con inserti , in TESS – scheda 16437 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16437>), 2014

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=16437>

**DATA SCHEDA: 2014 | AUTORE: Laurenzi, Elsa | REF. SCIENT. : Ghedini, Francesca**