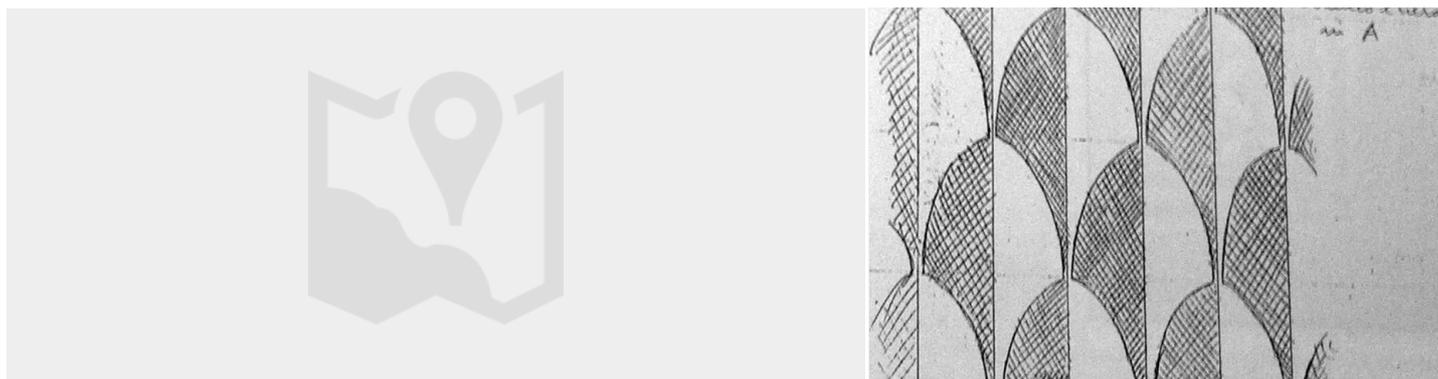


REGIO XIV, VIA INDUNO, TESSELLATO - ROMA (RM)**EDIFICIO TERMALE**

Nel 1933, realizzandosi lungo via Induno i lavori per la realizzazione della "Nuova Casa del Balilla", inaugurata l'anno successivo, vennero alla luce due ambienti in laterizio, pertinenti ad "un ricco edificio di età imperiale in cattivo stato di conservazione" (BCom 1934, p. 62), che conservavano l'originale pavimentazione musiva. In un pozzo di fondazione lungo la stessa via, inoltre, venne alla luce un ambiente largo m 4.40 che conservava un praefurnium largo m 0.60, grazie al quale si identificò l'intera struttura come termale. La datazione, sulla base dei bolli laterizi (CIL XV, 1090a; 163; 194) rinvenuti in opera e non, si colloca nell'età severiana. Dell'edificio manca la planimetria e la documentazione grafica e/o fotografica.

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II d.C. (4° q) al secolo III d.C. (1° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

AMBIENTE: NON DETERMINATO

Ambiente in laterizio, datato all'età severiana per la presenza di bolli in uso; conservava un lacerto della pavimentazione originaria in tessellato bicromo a decoro geometrico (CAR VII, C 5, inedita). Non sono disponibili planimetria o documentazione grafica e/o fotografica del vano, nè è possibile stabilirne la destinazione d'uso.

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II d.C. (1° q) al secolo III d.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici

Regio XIV, Via Induno, tessellato

PARTE DELL'AMBIENTE: non determinata

RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria

TIPO DI IMPAGINAZIONE: iterativa

CROMIA: bicromo

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO

DATA: 1933

Tessellato bicromo a decoro geometrico (CAR VII, C 5, inedita), il cui soggetto è una composizione romboidale di squame; fu scoperto nel 1930 presso via Induno durante la costruzione della nuova Casa del Balilla.

CRONOLOGIA

ESTREMI TEMPORALI: dal secolo II d.C. (1° q) al secolo III d.C. (4° q)

MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

BORDO**SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: non documentato

TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentate. cm

CAMPO**SPECIFICHE TECNICHE**

IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica

TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)

DIMENSIONI METRICHE TESSERE: Non documentate. cm

DECORAZIONI GEOMETRICHE

MOTIVO	MODULO	RIEMPIMENTO
DM 218b – Composizione romboidale di squame affusolate bipartite adiacenti, in colori contrastanti.		

REFERENZA FOTOGRAFICA: Da Fogagnolo 2005, fig. 7.

CONSERVAZIONE

OGGETTO CONSERVATO: non documentato – CONSERVATO IN: non documentato

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

FOGAGNOLO, S. 2005, *Testimonianze di pavimentazioni a mosaico dal Trastevere*, in *Atti del X Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Lecce, 18-21 febbraio 2004)*, Tivoli, p. 685, fig. 7..

GATTI, G. 1934, "Notiziario. Regio XIV. Transtiberim", in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, Roma, p. 177..

CITAZIONE E CONDIVISIONE

STRINGA BIBLIOGRAFICA: Laurenzi, Elsa, Regio XIV, Via Induno, tessellato, in TESS – scheda 7889 (<http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7889>), 2009

INDIRIZZO WEB: <http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=7889>

DATA SCHEDA: 2009 | AUTORE: Laurenzi, Elsa | REF. SCIENT. : Tortorella, Stefano